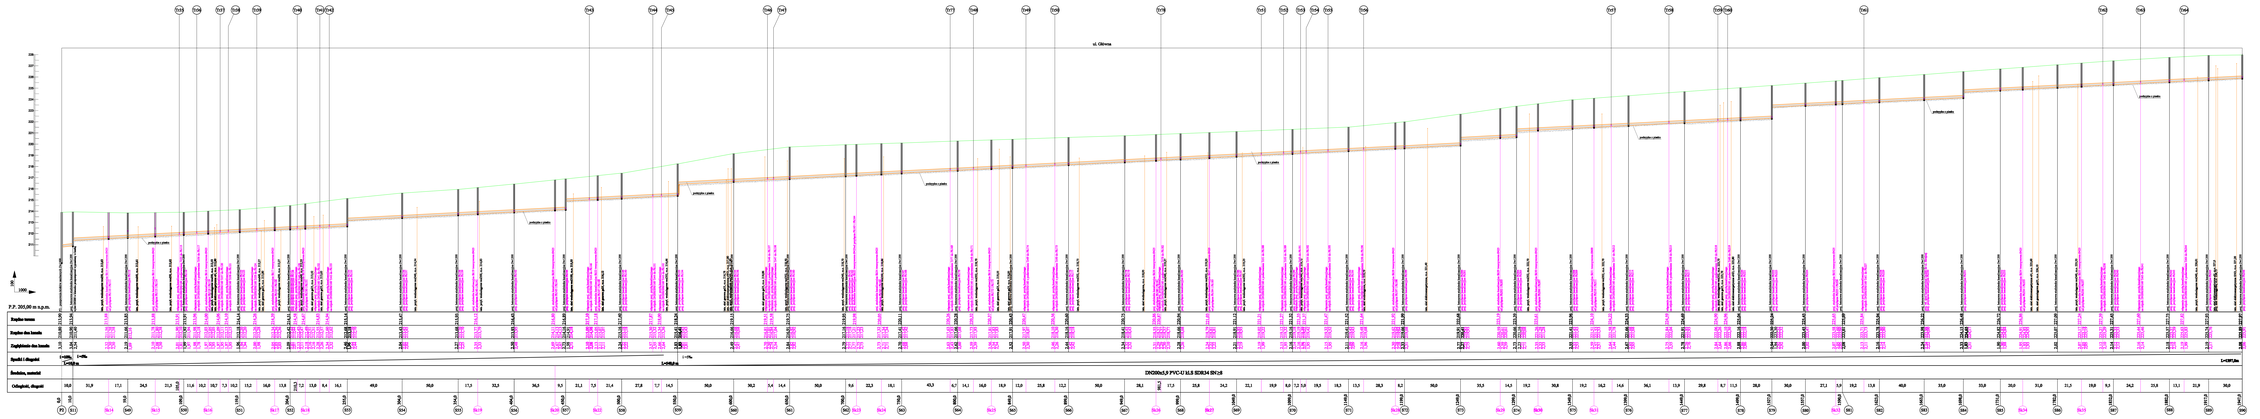

UWAGI:

1. ROWY/TRZ.CIĘŻARZ NA PODSTAWIE PIASKOWO ŻWIROWEJ GRUBOŚCI MIN.20CM
2. PRZY SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ KLASOWĄ KOMUNALNĄ NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURY O WYTRZYMAŁOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 400 kN.
3. GRUBOŚĆ WYSZERP.POD ŚCIEKI MIN.10 CM. PO WYKONANIU ODBIÓR GEODEZYJNY.
4. NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PN-EN 752 "CZĘŚĆ PIĄTA" ORAZ PN-EN 1610 "ROBOTY BUDOWLANE I BADANIA SIECI KANALIZACYJNYCH".
5. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BHP ORAZ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH.

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA	"PROJEKTUJ I BUDUJ" ul. Rybnicka 1597/59 lok. 10 43-190 MIKOŁÓW
OBIEKT ADRES	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOŚCICA, GMINA DUŻY (GMINA WIEJSKA)
TREŚĆ	PROFIL SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
OPRACOWANIE BRANŻOWE	mgr inż. Jarosław Jaworski, upr. bud. 123/OPL/10 — projektant
	mgr inż. Piotr Wiatrowski, upr. bud. 124/OPL/10 — sprawdzający
	mgr inż. Krystian Zajkowski — rysunek
	mgr inż. Dariusz Cieniuch — rysunek
Skala: 1:100/1000	Data: 09.2021	Nr rys. 11